





UKŁAD TN-S

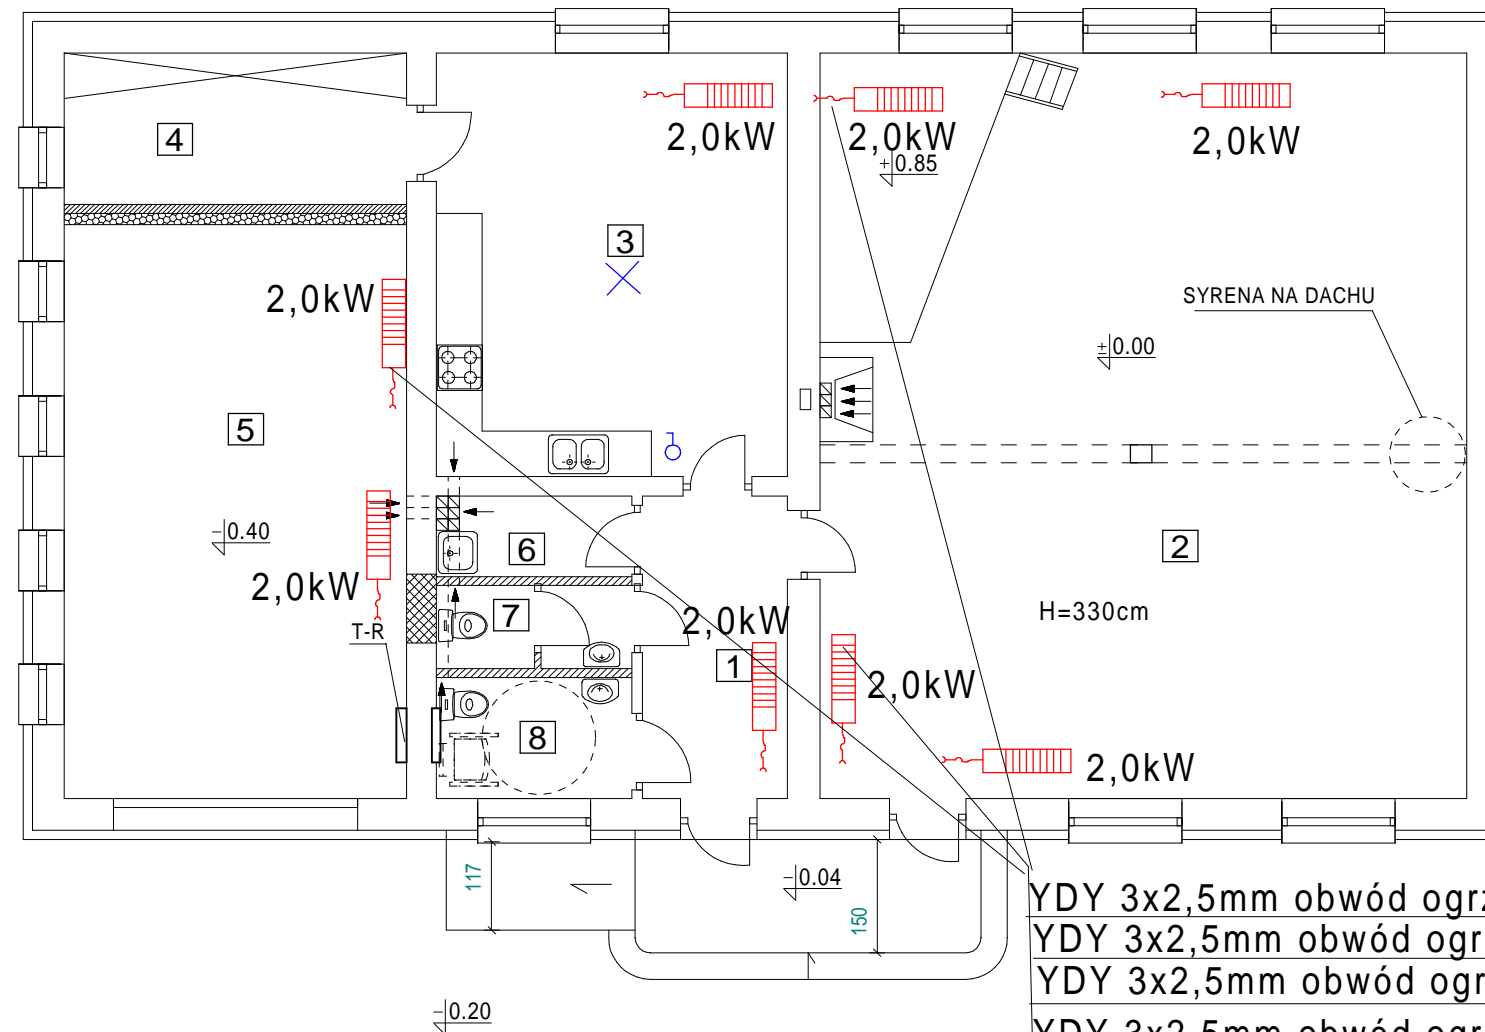

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR	pomieszczenia	pow. m ²	podłoga
1	korytarz	7,2	gres
2	świetlica	84,4	gres
3	pom. gospod.	26,0	gres
4	pom.gospod.	8,1	gres
5	garaż	34,4	pos.
6	pom.prządk.	2,7	gres
7	wc - "M"	2,8	gres
8	wc NP+K	4,1	gres
RAZEM		169,7 m ²	

 ZAMUROWANIA
 MURY ISTNIEJĄCE
 MURY PROJEKTOWANE

YDY 3x2,5mm obwód ogrzewania nr 1
YDY 3x2,5mm obwód ogrzewania nr 2
YDY 3x2,5mm obwód ogrzewania nr 3
YDY 3x2,5mm obwód ogrzewania nr 4
YDY 3x2,5mm obwód ogrzewania nr 5
YDY 3x2,5mm obwód ogrzewania nr 6
YDY 3x2,5mm obwód ogrzewania nr 7
YDY 3x2,5mm obwód ogrzewania nr 8

rzut parteru

Obiekt:	REMONT BUDYNKU ŚWIETLICO-STRAŻNICY KAJETANÓW gm. IŁŻA	NR RYS. 2
temat:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE	Skala 1:100
Inwestor:	Gmina Iłża	P.B.
Projektant	imię i nazwisko - nr upr. podpis	ELEKTRYKA
TADEUSZ BŁASZCZUK GP-II-7342/115/94		DATA 06.2014r